


Instruction:   

09-3064.102
05-2014

RZB
LEUCHTEN

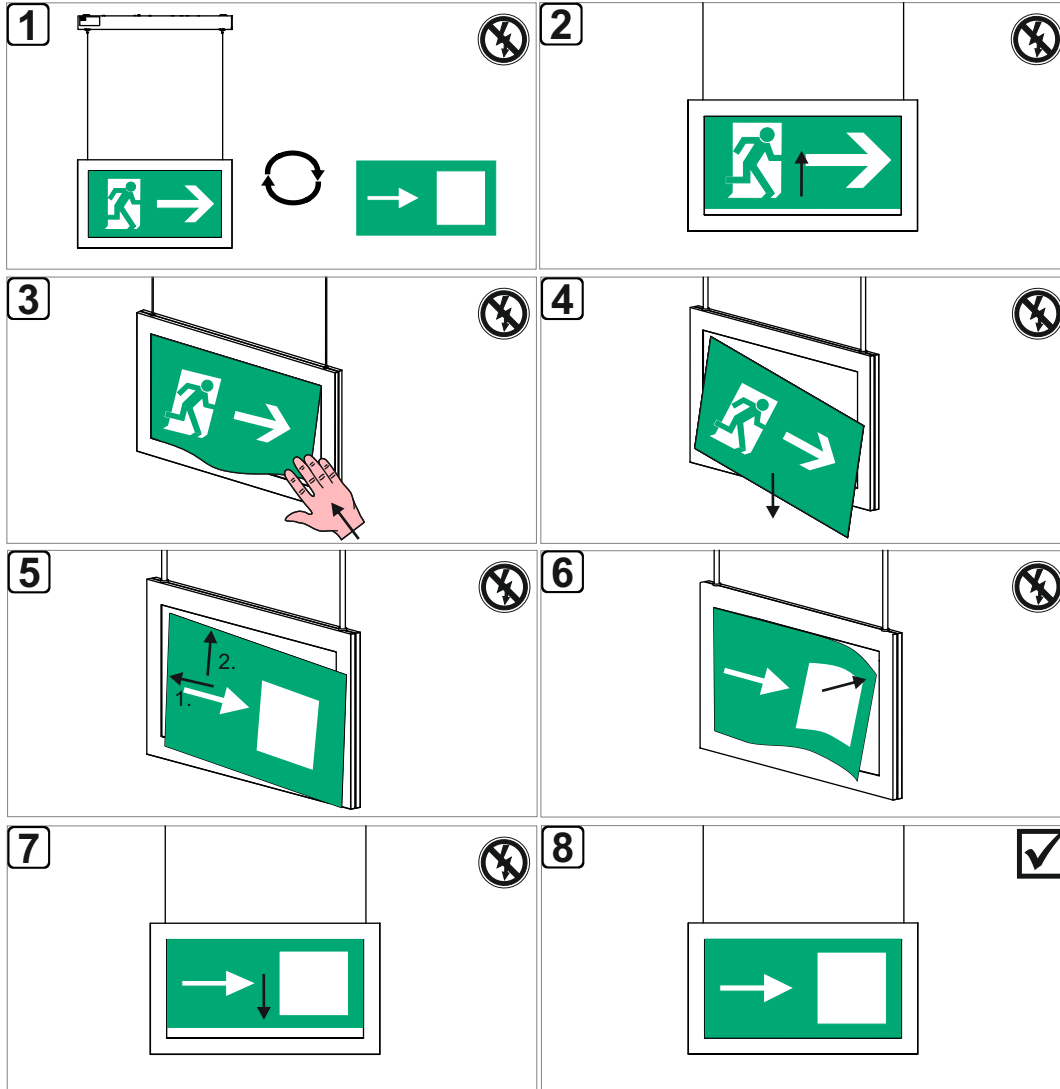




INSTRUCTION




TENUO | Decken- und Pendelleuchte
ceiling- and pendant luminaire
Zentralbatterie/ central battery

09-3064.102
05-2014


RZB
LEUCHTEN

IP40    220 - 240 V / 0/50-60 Hz  3 x 1,5mm²(2,5mm²)  5 x 1,5mm²(2,5mm²) nur bei .72/.82 only for .72/.82

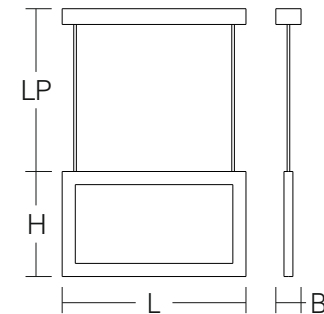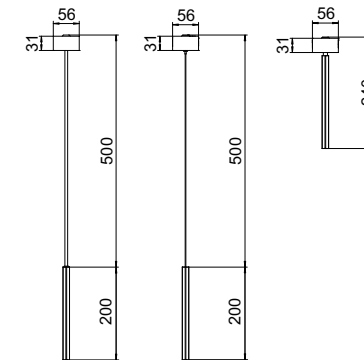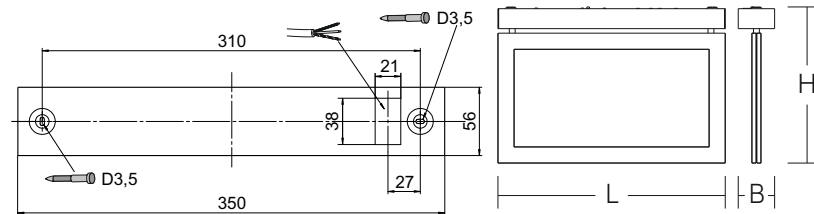


			 [mm]		P (Systemleistung)		
		672029.004	L 350, B 56, H 240	LED	2,5W (4,5W)	30m	1,95 Kg
		672029.004.71	L 350, B 56, H 240	LED	2,5W (4,5W)	30m	1,99 Kg
		672029.004.72	L 350, B 56, H 240	LED	2,5W (4,5W)	30m	2,01 Kg
		672029.004.81	L 350, B 56, H 240	LED	2,5W (4,5W)	30m	1,99 Kg
		672029.004.82	L 350, B 56, H 240	LED	2,5W (4,5W)	30m	2,00 Kg
		672031.004	L 350, B 56, H 200	LED	2,5W (4,5W)	30m	1,98 Kg
		672031.004.71	L 350, B 56, H 200	LED	2,5W (4,5W)	30m	2,02 Kg
		672031.004.72	L 350, B 56, H 200	LED	2,5W (4,5W)	30m	2,03 Kg
		672031.004.81	L 350, B 56, H 200	LED	2,5W (4,5W)	30m	2,02 Kg
		672031.004.82	L 350, B 56, H 200	LED	2,5W (4,5W)	30m	2,03 Kg
		672032.004	L 350, B 56, H 200	LED	2,5W (4,5W)	30m	1,94 Kg
		672032.004.71	L 350, B 56, H 200	LED	2,5W (4,5W)	30m	1,98 Kg
		672032.004.72	L 350, B 56, H 200	LED	2,5W (4,5W)	30m	2,00 Kg
		672032.004.81	L 350, B 56, H 200	LED	2,5W (4,5W)	30m	1,98 Kg
		672032.004.82	L 350, B 56, H 200	LED	2,5W (4,5W)	30m	1,99 Kg



EN 12464



EN 12464



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de



Instruction:

09-3064.102
05-2014



Unsere Sicherheitsleuchten sind entsprechend den aktuell gültigen Leuchtenbauvorschriften gekennzeichnet.
Die Form der Kennzeichnung ist wie folgt, als Beispiel dargestellt.

Z 1 A

Feld 1: Bauart, Feld 2: Betriebsart, Feld 3: Einrichtungen wie Selbsttest u.s.w.

Die von uns gelieferten Leuchten sind als Leuchten in Dauerschaltung gekennzeichnet. Wollen Sie die Leuchten in Bereitschaftsschaltung betreiben, muß der Eintrag in Feld 2 geändert werden.
Bitte kennzeichnen Sie dann 1-lampige Leuchten mit 0 anstatt der 1 und mehrlampige Leuchten mit 2 anstatt der 3.

Our safety luminaires are marked according to the currently valid construction standards.
The type of marking can be seen in the following example.

Z 1 A


Field 1: Type of construction, Field 2: Type of operation,
Field 3: Additional features such as self test etc.

The default type of operation of our luminaires is maintained. If you change the type of operation to non-maintained you will have to change the entry in field 2 Please change the "1" to "0" for luminaires equipped with 1 lamp and "3" to "2" for luminaires equipped with more than one lamp.

Instruction:




09-3064.102
05-2014

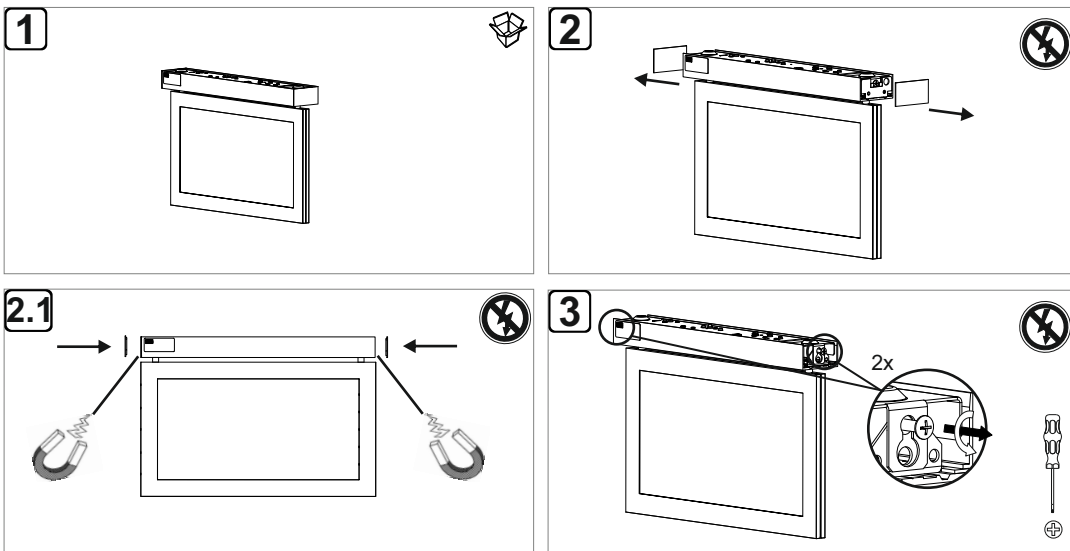

Instruction:



09-3064.102
05-2014

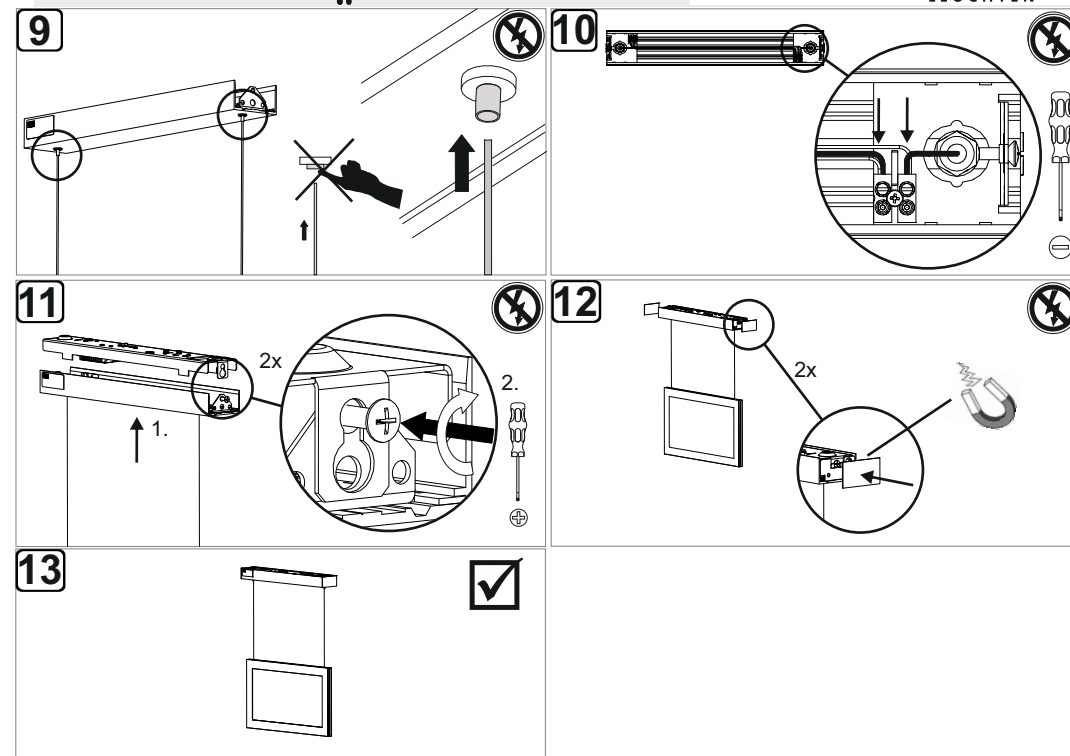

Instruction:



09-3064.102
05-2014

