


INSTRUCTION





Schutzrohrleuchte LED
68A3000C-0062



~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 67 IK08

3 x 1,5 mm ²		Umgebungstemperatur / temperatura ambiente => -20 °C ... + 35 °C	
H07RN-F 5 m			

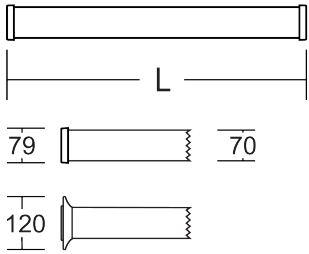

1 2 3 [mm]			
------------	--	--	--

D 120, L 965

3,16 kg

	Φ [lm]	P [W]	P			
--	-------------	---------	-----	--	--	--


LED 5100 31 3 x 10 W

CCT [K]	CRI	RG	EEK			
---------	-----	----	-----	--	--	--

5000 80 RG 0 C

I_{max} $I_{max}/2$ t_{50}	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]	$\cos \varphi$	
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------	--

23 A / 176 μ s 22 37 38 62 0,98 Wieland RST mini

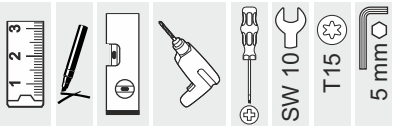



Installation erfordert
Elektro-Fachkraft!

Symbole nach ISO 7010



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



Installation requires
a qualified electrician!

Symbols according
to ISO 7010



General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:



https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

This product contains a light source of energy efficiency class C according to regulation (EU) No 2019/2015



Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen. DIN EN 60598

Replace any cracked protective shield. IEC DIN EN 60598



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1



Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit D - Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

Reference for application of lumiaires with D - marking according to EN 60598-2-24

IP 4x



Umgebung ohne Staubablagerung

Environment without dust deposit

IP 5x



Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung



Environment with non-electrically conductive dust deposit

IP 6x



Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung

Environment with electrically conductive dust deposit

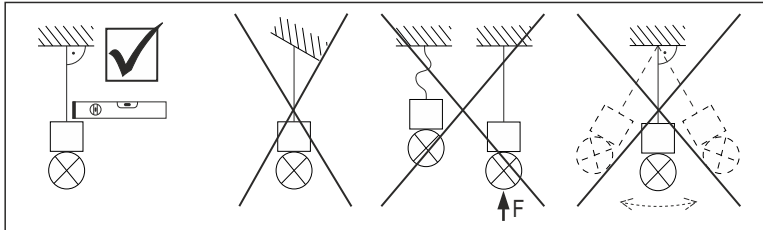


Reparaturen, z.B. Austausch einer beschädigten Anschlussleitung, sind ausschließlich vom Hersteller oder Fachbetrieb durchzuführen. /

Repairs, for example replacing a damaged connection cable, must be carried out by the manufacturer or by specialised repair shop. /


Réparations: par exemple d'un câble endommagé doit être effectué par le fabricant ou une société spécialisée.




1

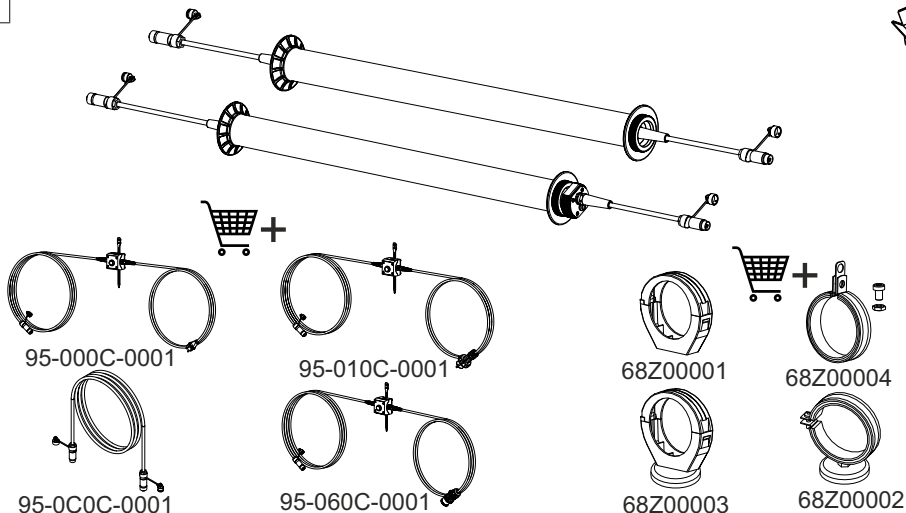


2

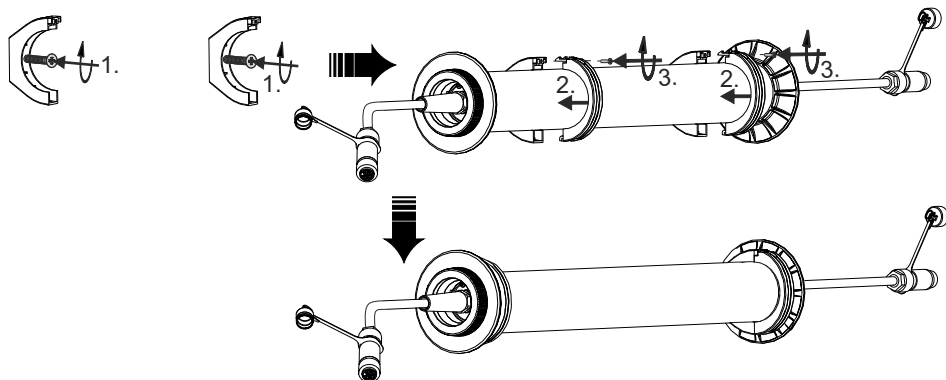





3

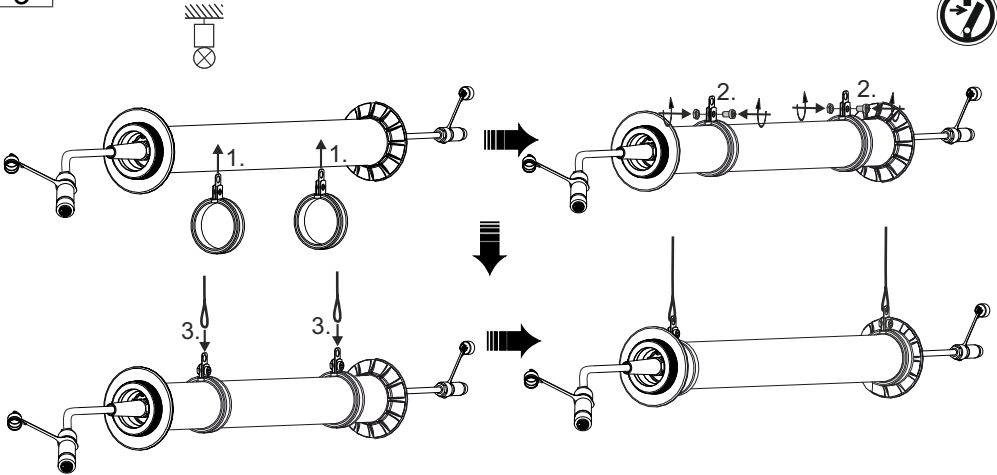


4

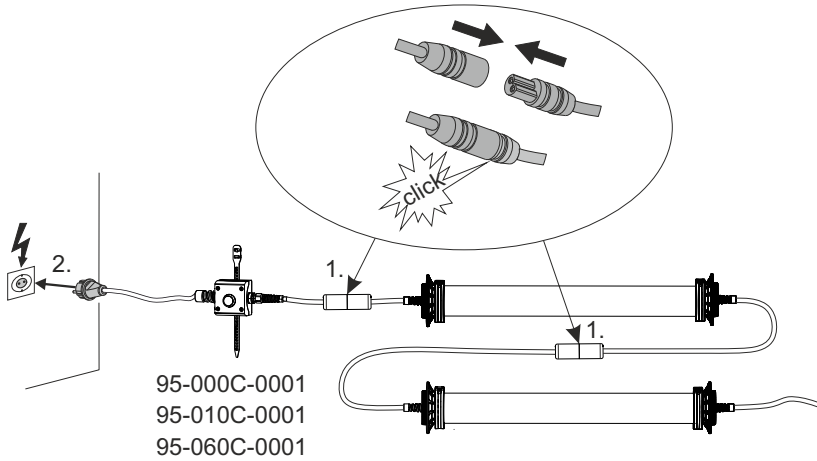






5

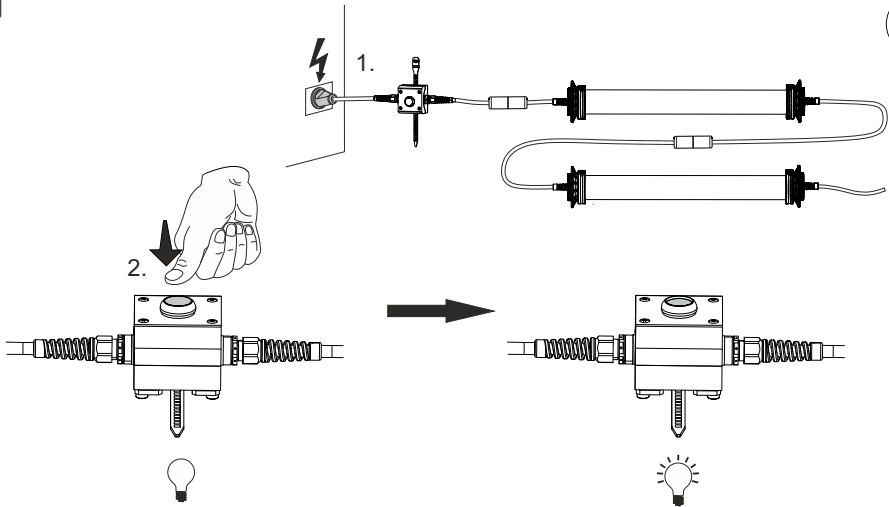


6



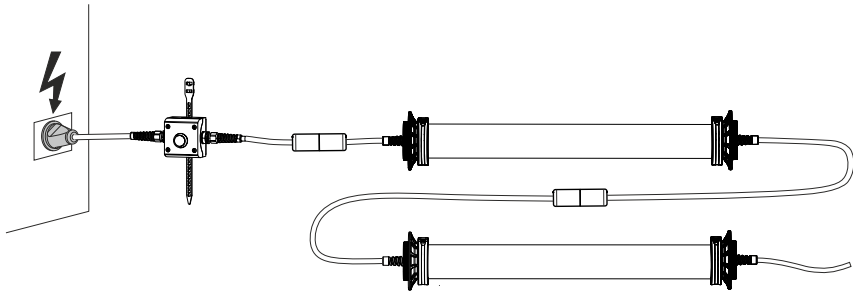


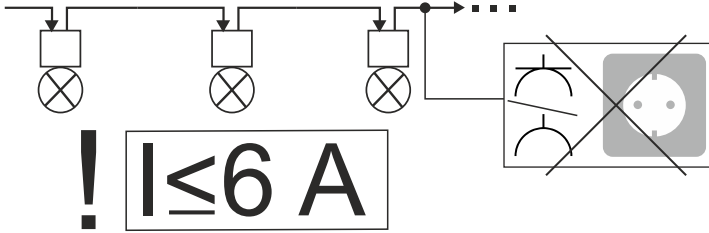

Es wird empfohlen, die Anzahl der Leuchten in einer Kette auf 10 Stück zu begrenzen!
Die Stromstärke der Leuchtenkette darf 6 Ampere nicht überschreiten!
Es muss sichergestellt werden, dass bei der Errichtung einer Anlage (Leuchtenkette) die vorgeschalteten Sicherheitsmaßnahmen vollumfänglich greifen können!
Der Nachweis für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen kann nur durch entsprechende Messungen nachgewiesen werden. Hierfür ist ggf. eine Elektrofachkraft mit geeigneten Messgeräten hinzuzuziehen.
Hinweis: Der Betreiber einer Anlage ist für deren Sicherheit verantwortlich!


We recommend limiting the number of luminaires in a chain to 10!
The amperage of the luminaire chain must not exceed 6 amperes!
It must be ensured that the upstream safety measures can take full effect when setting up a system (luminaire chain)!
Proof of the effectiveness of the protective measures can only be provided by appropriate measurements. If necessary, a qualified electrician with suitable measuring equipment must be consulted for this purpose.
Note: The operator of a system is responsible for its safety!

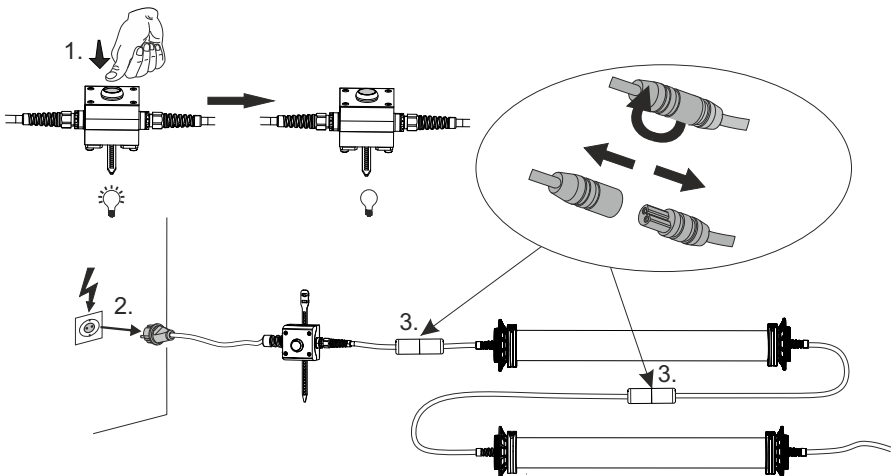

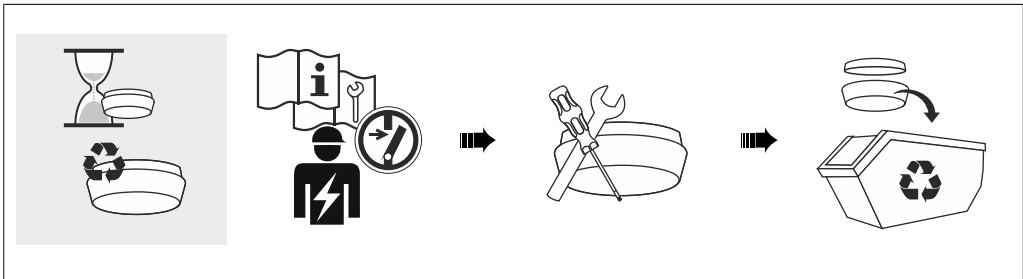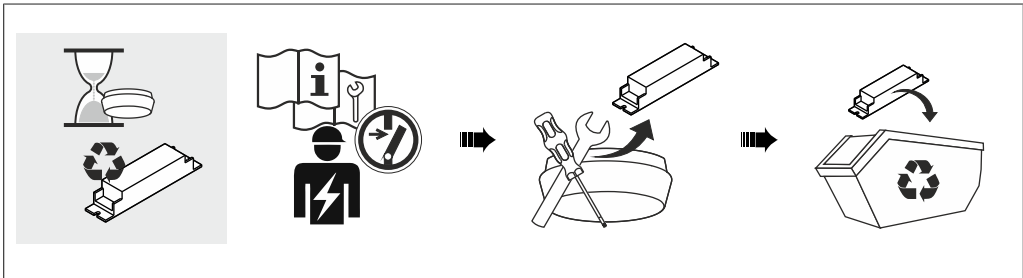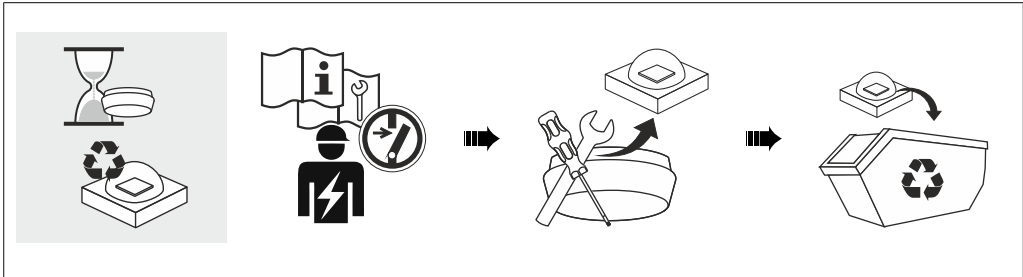





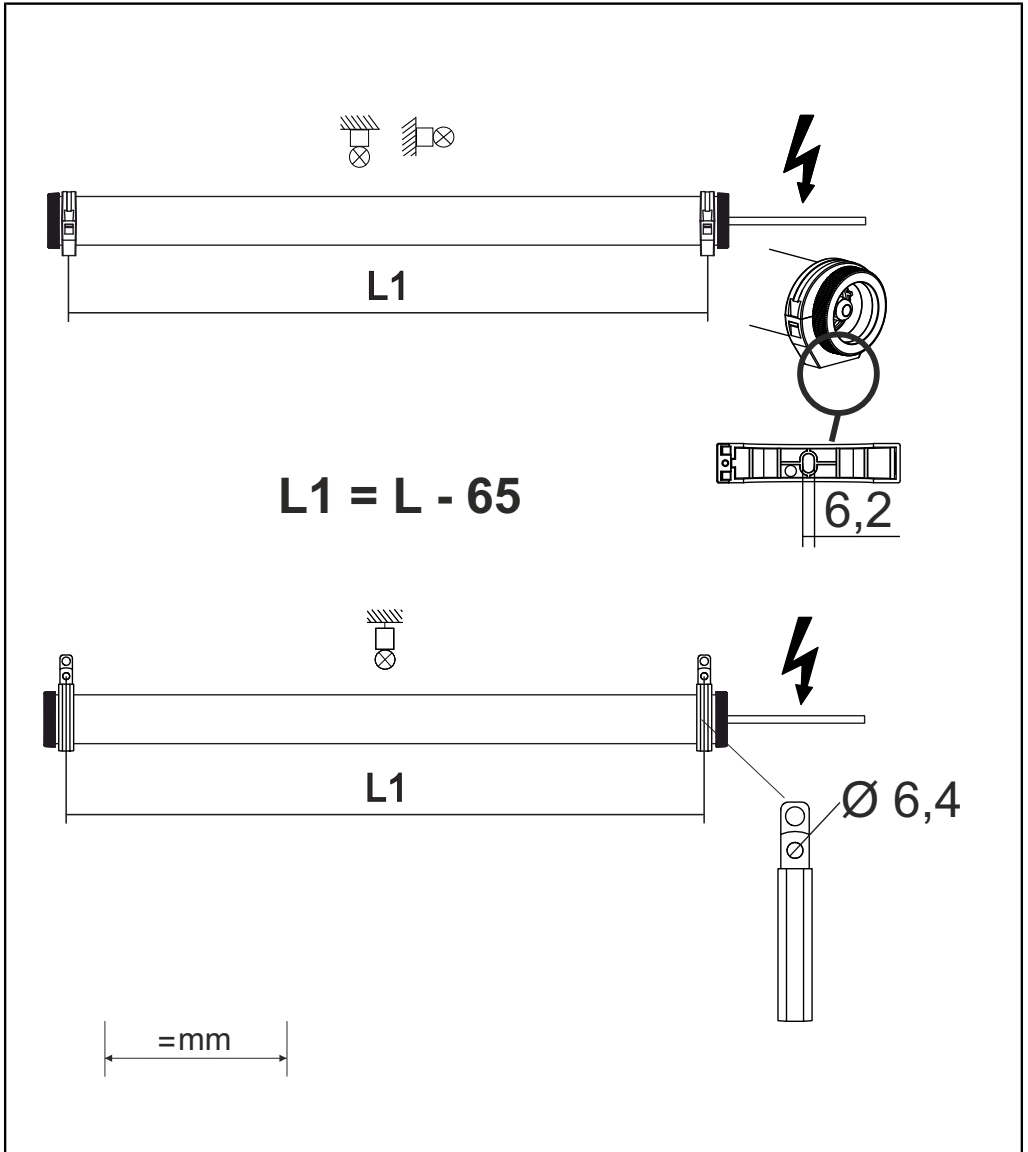

SONLUX Lighting GmbH

🏠 Frankenhäuser Str. 66, 99706 Sondershausen

☎ +49 3632 6522-0

📠 +49 3632 6522-822

🌐 info@sonlux.de